סכמת מפתחים

מיתם	תשמיש	מקרקע אדי מים	מיתם	מיתם מינימום	מיתם מקסימום	מיאבק	הערות	הכנה
מפ-1	אחזור ואגם אוכלוסיה	1000	מפוח צר	11	48	0.8/3	מיתם אל מול אוכלוסיה כמות מים מחוץ	
מפ-2	אחזור מסבה ואחזרים	96	24.5מ	0.25	96	300	כל 96 שעה אחזור ע"י יעוץ תשמל	ע"י יעוץ תשמל

סכמת ידיות

מס ידיות	כמות	מיקום	תפוקה עומקית (L/min)	דיגיט אנ בגד	מס.מאיר	הספק הנדרש לכל ידית	מיתם מעבה	מיתם מעבה	הערות
						ע"י יועץ תשמל	ע"י יועץ תשמל		
מ.א-1	קר/חם	חדר השמל	24000	A	יחיד קרחת	2.5kw\1ph	מע-1 (24000\18\0\0)	חצר תחתונה	מערכת אינדוקר כדוגמת אלבטרה
מ.ב-2	קר/חם	חדר השמל	24000	A	יחיד קרחת לצרכי בכבד	2.5kw\1ph	מע-2 (24000\18\0\0)	חצר תחתונה	מערכת אינדוקר כדוגמת אלבטרה
מ.מ-1-1 HP	קר/חם	מחסן	19000	A	יחיד קרחת	0.25kw\1ph			מערכת min max 4.6 כדוגמת 4.6
מ.מ-1-2 HP	קר/חם	חדר מחשבים	9000	A	יחיד קרחת	0.25kw\1ph			
מ.מ-1-3 HP	קר/חם	מחסנים	12000	A	יחיד קרחת	0.25kw\1ph			
מ.מ-1-4 HP	קר/חם	ממ"ד	12000	A	יחיד קרחת	0.25kw\1ph	מע-1מ (5200\18\0\0)	חדר סנכי	

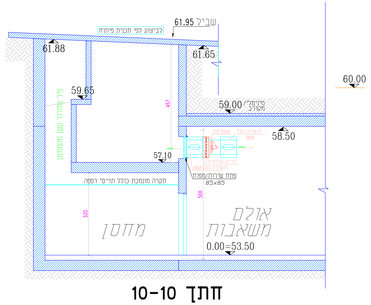

חתך 10-10

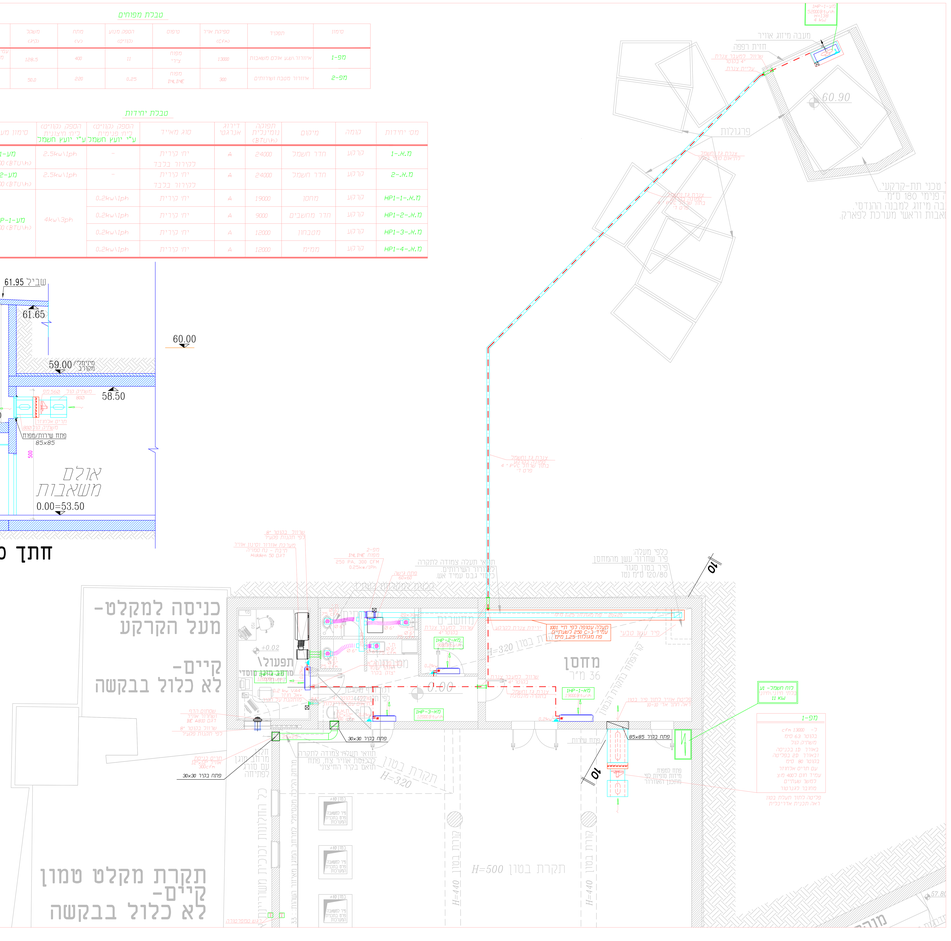

תכנית צפונית

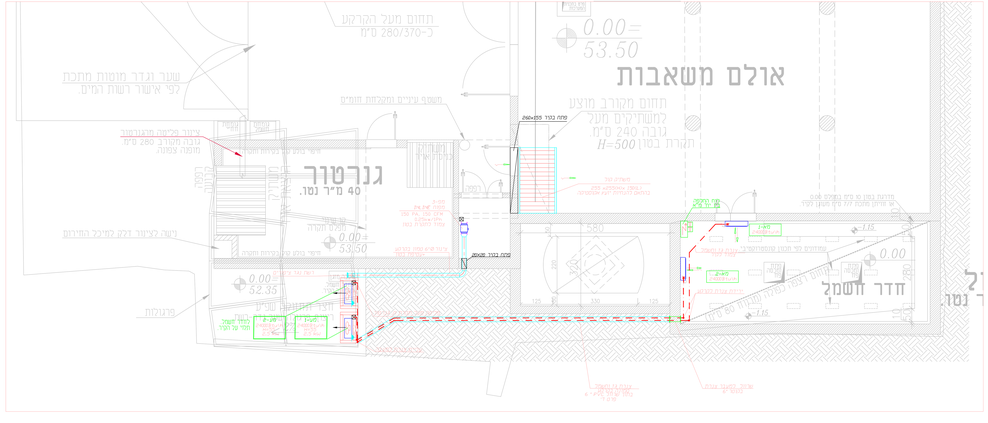

תכנית דרומית



פרט שרוול אטפת אויר לממ"ד

פרט ו



פרט ד'

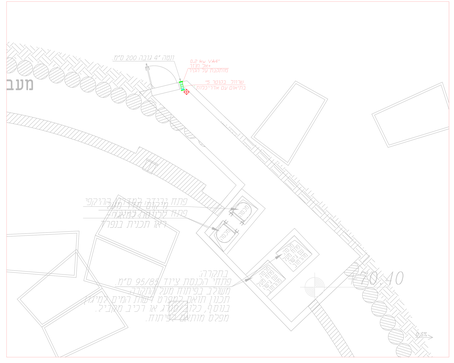

חדר הכנסת ציוד

ב.איסקוביץ-צ.טשר
מהנדסים יועצים בע"מ

מצפר שלום גבעתיים
קומת מרתף
מערכת מיזוג אוויר ואוורור

5237
01

הבנת המסמכים כמוגדרת זו יחודיא - לפני הכנתו - המשתמש למסמכים ובקנה מידות המצוינות בנוגעים ומתוכנים אשר נמסרים בכתבים זה. כל שינוי שנעשה בהנחיות מחייב לעבור אישור בכתב של המהנדס הרלוונטי. הכנת זה נעשה מתוך בחינה מראש של הנחיות ניתוח איכות שמירת בדיקות. 2005, חוק 192 שאושר על יד מכון התקנים הישראלי תעודה מס 8768