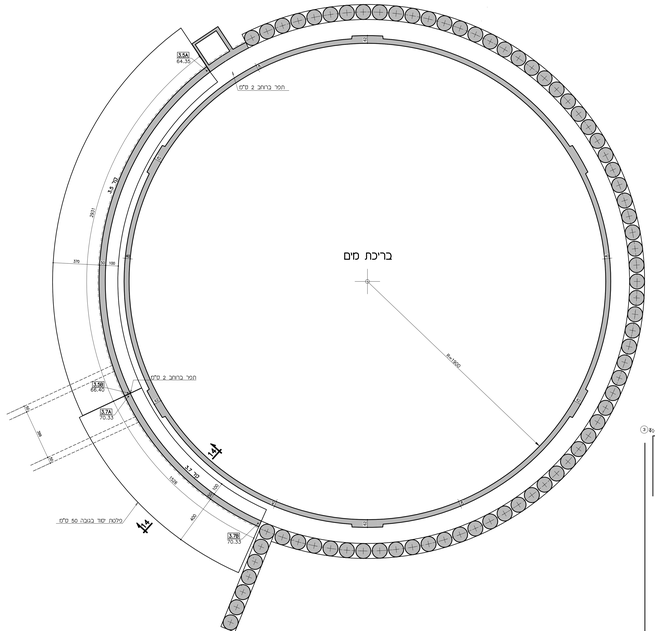

פריסת קיר 3.5
קנ"מ 1:50

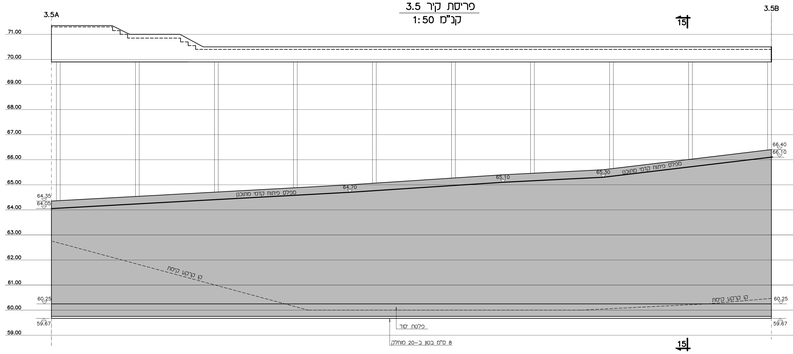

פריסת קיר 3.7
קנ"מ 1:50

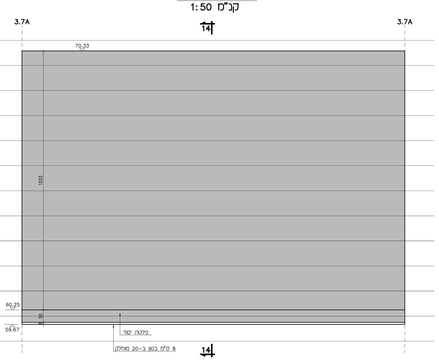

חתך 14–14
1:25

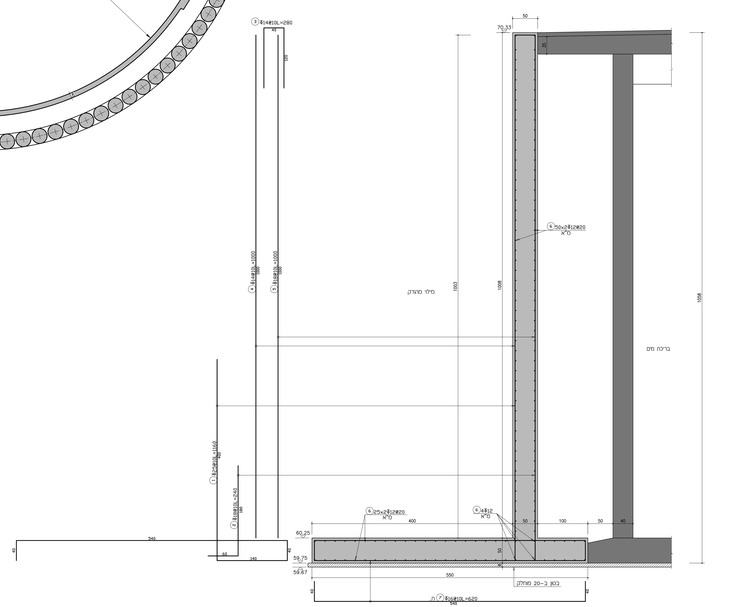

חתך 15–15
1:25

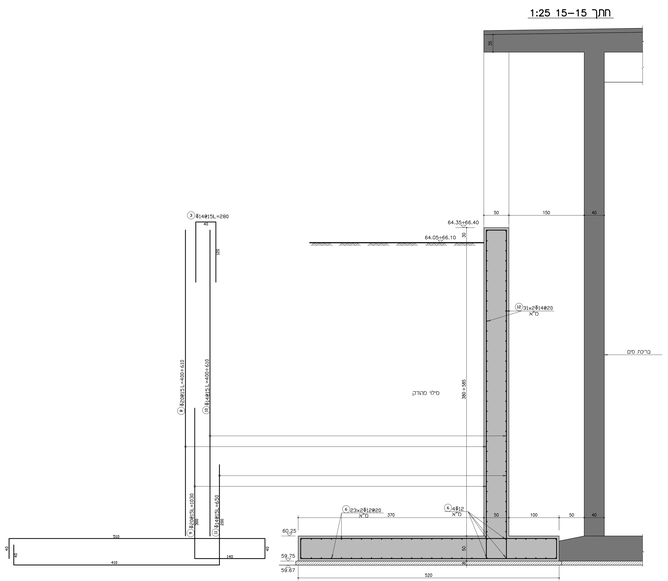

הערות:

1. כל הבטון יהיה כדלקמן:
   1.1. בטון ב-20 בנוי מ 8 מ"מ מחוזק לשטח בטון פלטות יסוד.
   1.2. בטון ב-40 בקירות, בפלטות יסוד ובשטחי בטון.
2. כל הברזל B-500C.
3. עבי מינימלי לכיסוי הבטון בקירות ופלטות יסוד 5 מ"מ.
4. חובה לזמן את המתכנן הגיאוטכני לאחר חפירה עליה.
5. יש לבצע את עבודת העפר תוך שמירה על כל הגבהות הבטון באישור בכתב של יועץ קרקע הבטון.
6. יש לעבוד בתאום מלא עם הבנת הגיחות של מתכנן הגיחות.
7. כל המידות בכל הפרוטה באתר קובעות ע"י מדד מומחי מבטון.

הערה כללית:
כל הברזל הזיון המתואר בתוכנית זו
הוא מסוג פ-500c (ברזל רותח)
המקום ע"פי הנקבע החדשים הא-S_{yk}