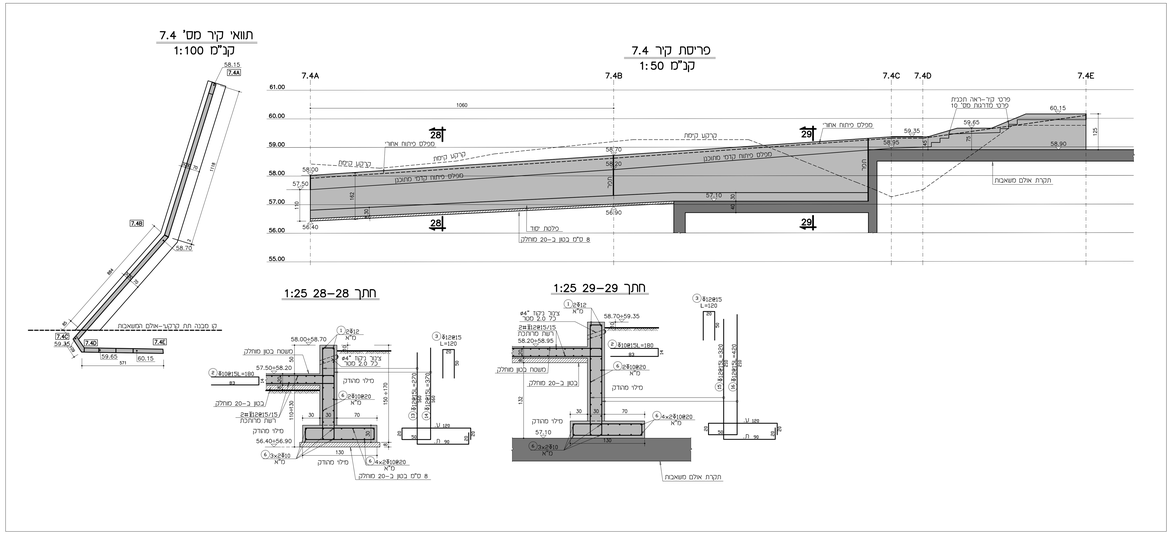

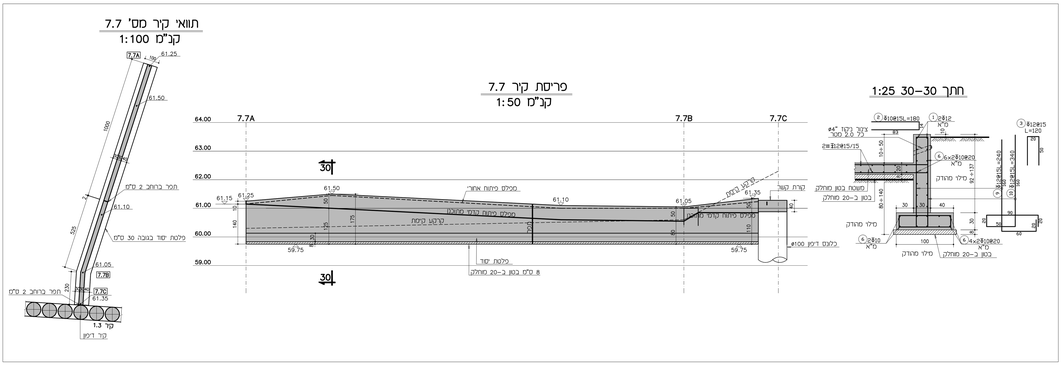

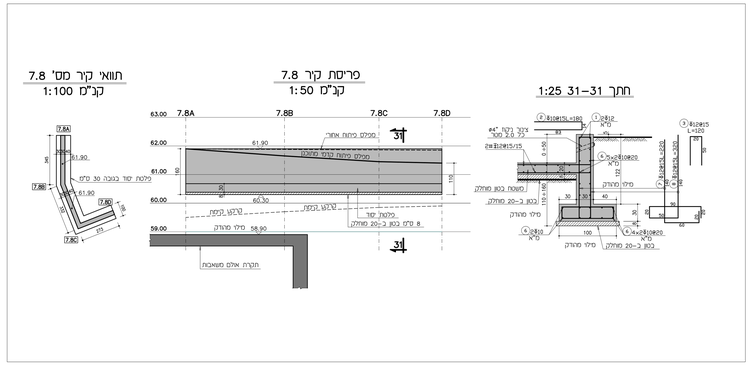

הערות:

1. סוג הבטון יהיה כדלקמן:
   1.1. בטון 20-20 בגוש 8 מ"מ מחוזק למשטח בטון ופלטות יסוד.
   1.2. בטון 30-40 בקירות, בפלטות יסוד ובמשטח בטון.
2. סוג וכרזיל 5-500מ.
3. עובי מינימלי לכיסוי הבטון בקירות ופלטות יסוד 5 סמ.
4. חובה להמציא את המתכון הקונסטרוקציה לצורך פיקוח עליון.
5. יש לבצע את עבודות העפר ואת כל העבודות הבסיס באישור בכתב של יועץ קרקע הבסיס.
6. יש לעבוד בתאום מלא עם הבניין וביחוח של מתכון הביחוח.
7. כל הפרוט וכל הפרוט באתר יבוצע ע"י מודד מוסמך מטעמו.

הערה כללית:

כל הברזל הזון המתואר בתכנית זו הוא מסוג 0-500w (ברזל רתיך) ומסומן ע"פ התקנים החדשים הוא-ϕ