HOLD

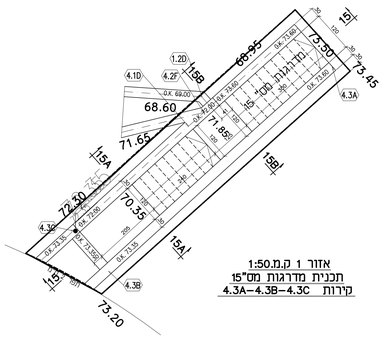

אזור 1 ק.מ.1:50
תכנית מדרגות מס"15
קירות 4.3A–4.3B–4.3C

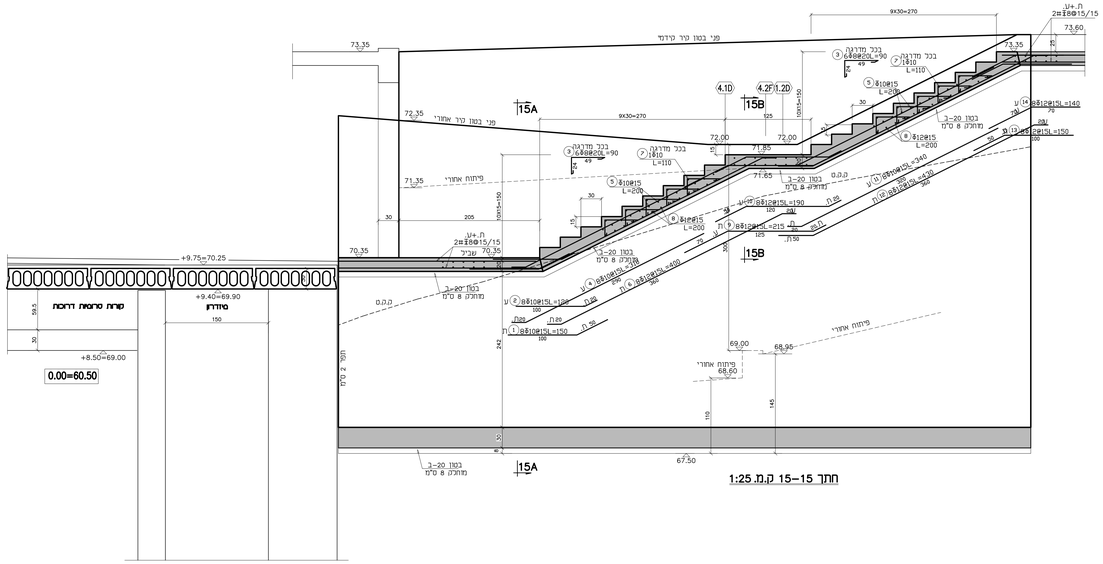

חתך 15–15 ק.מ.1:25

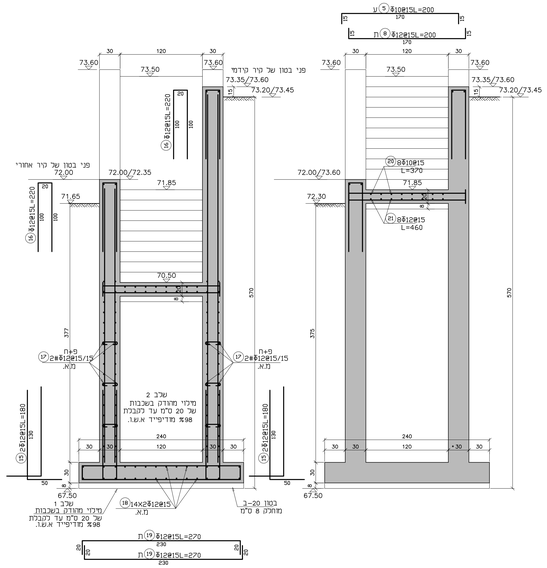

חתך 15A–15A ק.מ.1:25

חתך 15B–15B ק.מ.1:25

הערות:

1. סוג הבטון יהיה כדלקמן:
   1.1. בטון ב-20 בעובי 8 ס"מ מתחתם למשטחי בטון ופלטות יסוד.
   1.2. בטון ב-40 בקירות, בפלטות יסוד ומשטחי בטון.
2. סוג הברזל 5-500w.
3. חובה לוותן את המתכנן הקונסטרוקציה לצורך פיצוח עליון.
4. יש לבצע את העבודה העפר ואת כל העבודות הביסוס באישור בכתב של יועץ קרקע והביסוס.
5. יש לעבוד בתאום מלא עם תכניות הפיתוח של מתכנן הפיתוח.
6. כל המידות וכל המידות באתר יבוצעו ע"י מודד מוסמך ומנוסה.

ברזל הזיון המתואר בתוכניות אלה הוא מסוג 5-500w (ברזל רתיך) וסימנו ע"פ התקנים החדשים 5w

תאריך	הסבה